СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ-526 ООО «ССМК-526»

Лаборатория ООО «ССМК-526»
198323, Санкт-Петербург, Волхонское ш.112, литер «А»Телефакс: /812/ 702-13-14 E-mail: ssmk526@mail.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 40 /1-14/13–2014

Лист 1 Листов 1 от 27.11. 20 14

Наименование, тип и обозначение изделия	Труба КРОСС PPRC-GF 25×4,2 ГОСТ Р 52134 ТУ Партия № / / 20				
Вид испытания	**Стойкость к внешнему удару падающим грузом**				
Обозначение НД	ISO 3127				
Марка сырья	Sabic				
Температура среды испытаний, °С	(20±2)				
Количество испытанных образцов	10				
Длина образца *L*, мм	> 200 (для труб)				
Температура предварительного кондиционирования в холодильной камере, °С	(0±1)				
Время кондиционирования в воздушной среде, мин	e ≤ 8,6 мм	8,6 <e ≤ 14,1 мм	e > 14,1 мм		
	(60)	120	240		
Период времени, в течение которого проводились испытания, с	e ≤ 8,6 мм		e > 8,6 мм		
	(10)		20		
Повторное кондиционирование в холодильном шкафе, мин, не менее	5				
Высота падающего груза H, м	1,5				
Масса падающего груза, кг	0,5	(1)	2 (нужное выделить)		
Диаметр полусферы бойка, мм	25		90		
Число нормативных ударов *n*	$d_n \le 40$	$40 < d_n \le 63$	$63 < d_n \le 90$	$90 < d_n \le 125$	$125 < d_n \le 180$
	(1)	3	4	6	8
Температура в помещении, °С	21				
Влажность в помещении, %	73				
Средства измерений и испытательное оборудование	Вертикальный копер SSMK №1,№2,№3, холодильный шкаф CV105-S, рулетка 0–5000×1, ШЦЦ-0–200×0,01, ШЦЦ-, МТ 0–25×0,001				
Браковочный уровень TIR, %	≤ 10				

Код пробы	*L*	*n*	Количество поврежденных образцов	Результат испытаний, TIR
19/11/14-1	201	1	0	< 10
–11– 2	–1–	–1–	–	Без разрушений и внешних трещин
–11– 3	–1–	–1–	–	
–11– 4	–1–	–1–	–	
–11– 5	–1–	–1–	–	
–11– 6	–1–	–1–	–	
–11– 7	–1–	–1–	–	
–11– 8	–1–	–1–	–	
–11– 9	–1–	–1–	–	
–11– 10	–1–	–1–	–	

Исполнитель Технолог (Должность) (Подпись) Кассеров А.Б. (Ф.И.О.)

Заключение: Требования выполнены

Руководитель Лаборатории (Подпись) Сайдакулов А.Ч. (Ф.И.О)

М.п.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ-526 ООО «ССМК-526»

Лаборатория ООО «ССМК-526»
198323, Санкт-Петербург, Волхонское ш.112, литер «А»Телефакс: /812/ 702-13-14 E-mail: ssmk526@mail.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 39 /1-14/13–2014

Лист 1 Листов 1 от 27.11. 2014

Наименование, тип и обозначение изделия	Труба PPRC PPRC 25×4,2 ГОСТ Р 52134 ТУ Партия №/ / 20
Вид испытания	**Стойкость к внешнему удару падающим грузом**
Обозначение НД	ISO 3127
Марка сырья	Sabic
Температура среды испытаний, °С	(20±2)
Количество испытанных образцов	10
Длина образца *L*, мм	> 200 (для труб)
Температура предварительного кондиционирования в холодильной камере, °С	(минус 20 ±1)
Время кондиционирования в воздушной среде, мин	e ≤ 8,6 мм: (60) | 8,6 <e ≤ 14,1 мм: 120 | e > 14,1 мм: 240
Период времени, в течение которого проводились испытания, с	e ≤ 8,6 мм: (10) | e > 8,6 мм: 20
Повторное кондиционирование в холодильном шкафе, мин, не менее	5
Высота падающего груза H, м	(1,5)
Масса падающего груза, кг	0,5 | (1) | 2 (нужное выделить)
Диаметр полусферы бойка, мм	25 | 90
Число нормативных ударов *n*	$d_n \le 40$: (1) | $40<d_n \le 63$: 3 | $63<d_n \le 90$: 4 | $90<d_n \le 125$: 6 | $125<d_n \le 180$: 8
Температура в помещении, °С	22
Влажность в помещении, %	71
Средства измерений и испытательное оборудование	Вертикальный копер SSMK №1,№2,№3, холодильный шкаф CV105-S, рулетка 0–5000×1, ШЦЦ-0–200×0,01, ШЦЦ-, МТ 0–25×0,001
Браковочный уровень TIR, %	≤ 10

Код пробы	*L*	*n*	Количество поврежденных образцов	Результат испытаний, TIR
13/11/14-1	201	1	0	<10
-11- 2	-11-	-11-	1	Без разрушений и трещин
-11- 3	-11-	-11-	1	
-11- 4	-11-	-11-	1	
-11- 5	-11-	-11-	1	
-11- 6	-11-	-11-	1	
-11- 7	-11-	-11-	1	
-11- 8	-11-	-11-	1	
-11- 9	-11-	-11-	1	
-11- 10	-11-	-11-	1	

Исполнитель Технолог (Должность) (Подпись) Бакаров А.Б. (Ф.И.О.)

Заключение: Требование выполнено

Руководитель Лаборатории (Подпись) Сайдакук В.И. (Ф.И.О)

М.П.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ-526
ООО «ССМК-526»

Лаборатория ООО «ССМК-526»
198323, Санкт-Петербург, Волхонское ш.112,
литер «А»Телефакс: /812/ 702-13-14 E-mail:
ssmk526@mail.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 38 /1-14/13–2014

Лист 1 Листов 1 от 27.11. 20 14

Наименование, тип и обозначение изделия	Труба KPOCC PPRC 25×4,2 ГОСТ Р 52134 ТУ Партия № / / 20				
Вид испытания	**Стойкость к внешнему удару падающим грузом**				
Обозначение НД	ISO 3127				
Марка сырья	Sabic				
Температура среды испытаний, °С	(20±2)				
Количество испытанных образцов	10				
Длина образца *L*, мм	> 200 (для труб)				
Температура предварительного кондиционирования в холодильной камере, °С	(0±1)				
Время кондиционирования в воздушной среде, мин	e ≤ 8,6 мм	8,6 <e ≤ 14,1 мм	e > 14,1 мм		
	(60)	120	240		
Период времени, в течение которого проводились испытания, с	e ≤ 8,6 мм	e > 8,6 мм			
	(10)	20			
Повторное кондиционирование в холодильном шкафе, мин, не менее	5				
Высота падающего груза H, м	1,5				
Масса падающего груза, кг	0,5	(1)	2 (нужное выделить)		
Диаметр полусферы бойка, мм	25		90		
Число нормативных ударов *n*	$d_n \le 40$	$40 < d_n \le 63$	$63 < d_n \le 90$	$90 < d_n \le 125$	$125 < d_n \le 180$
	(1)	3	4	6	8
Температура в помещении, °С	21				
Влажность в помещении, %	72				
Средства измерений и испытательное оборудование	Вертикальный копер SSMK №1,№2,№3, холодильный шкаф CV105-S, рулетка 0–5000×1, ШЦЦ-0–200×0,01, ШЦЦ-, МТ 0–25×0,001				
Браковочный уровень TIR, %	≤ 10				

Код пробы	*L*	*n*	Количество поврежденных образцов	Результат испытаний, TIR
27/11/14-1	201	1	0	< 10
— 2	—	—	1	Без разрушений и внешних трещин
— 3	—	—	1	
— 4	—	—	1	
— 5	—	—	1	
— 6	—	—	1	
— 7	—	—	1	
— 8	—	—	1	
— 9	—	—	1	
— 10	—	—	1	

Исполнитель Технолог (Должность) (Подпись) Хасеров Я.Б. (Ф.И.О.)

Заключение: Требования выполнены

Руководитель Лаборатории (Подпись) Самсонюк А.Ч. (Ф.И.О.)

М.п.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ-526 ООО «ССМК-526»

Лаборатория ООО «ССМК-526»
198323, Санкт-Петербург, Волхонское ш.112, литер «А»Телефакс: /812/ 702-13-14 E-mail: ssmk526@mail.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 41 /1-14/13–2014

Лист 1 Листов 1 от 27.11. 20 14

Наименование, тип и обозначение изделия	Труба КРОСС PPRC-GF 25×4,2 ГОСТ Р 52134 ТУ Партия № / / 20
Вид испытания	**Стойкость к внешнему удару падающим грузом**
Обозначение НД	ISO 3127
Марка сырья	Sabic
Температура среды испытаний, °С	(20±2)
Количество испытанных образцов	10
Длина образца *L*, мм	> 200 (для труб)
Температура предварительного кондиционирования в холодильной камере, °С	(минус 20 ±1)

Время кондиционирования в воздушной среде, мин	e ≤ 8,6 мм	8,6 <e ≤ 14,1 мм	e > 14,1 мм
	(60)	120	240

Период времени, в течение которого проводились испытания, с	e ≤ 8,6 мм	e > 8,6 мм
	(10)	20

Повторное кондиционирование в холодильном шкафе, мин, не менее	5
Высота падающего груза H, м	1,5

Масса падающего груза, кг	0,5	(1)	2 (нужное выделить)

Диаметр полусферы бойка, мм	25			90	
Число нормативных ударов *n*	$d_n \le 40$	$40 < d_n \le 63$	$63 < d_n \le 90$	$90 < d_n \le 125$	$125 < d_n \le 180$
	(1)	3	4	6	8

Температура в помещении, °С	21
Влажность в помещении, %	72
Средства измерений и испытательное оборудование	Вертикальный копер SSMK №1,№2,№3, холодильный шкаф CV105-S, рулетка 0–5000×1, ШЦЦ-0–200×0,01, ШЦЦ-, МТ 0–25×0,001
Браковочный уровень TIR, %	≤ 10

Код пробы	*L*	*n*	Количество поврежденных образцов	Результат испытаний, TIR
20/11/14-1	202	1	0	<10
-11- 2	-1-	-1-	1	
-11- 3	-1-	-1-	1	Без разрушений и внешних трещин
-11- 4	-1-	-1-	1	
-11- 5	-1-	-1-	1	
-11- 6	-1-	-1-	1	
-11- 7	-1-	-1-	1	
-11- 8	-1-	-1-	1	
-11- 9	-1-	-1-	1	
-11- 10	-1-	-1-	1	

Исполнитель Технолог Бассараб А.Б.
Должность Подпись Ф.И.О.

Заключение: Требования выполнены

Руководитель Лаборатории Сафейчук В.Ч.
Подпись Ф.И.О

М.п.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ-526 ООО «ССМК-526»

Лаборатория ООО «ССМК-526»
198323, Санкт-Петербург, Волхонское ш.112, литер «А»Телефакс: /812/ 702-13-14 E-mail: ssmk526@mail.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 42 /1-14/13–2014

Лист 1 Листов 1 от 27.11. 2014

Наименование, тип и обозначение изделия	Труба PRO-AQUA PPRC 25×4.2 ГОСТ Р 52134 ТУ Партия № / / 20
Вид испытания	**Стойкость к внешнему удару падающим грузом**
Обозначение НД	ISO 3127
Марка сырья	51н
Температура среды испытаний, °С	(20±2)
Количество испытанных образцов	10
Длина образца *L*, мм	> 200 (для труб)
Температура предварительного кондиционирования в холодильной камере, °С	(0±1)
Время кондиционирования в воздушной среде, мин	e ≤ 8,6 мм: (60) | 8,6 <e ≤ 14,1 мм: 120 | e > 14,1 мм: 240
Период времени, в течение которого проводились испытания, с	e ≤ 8,6 мм: (10) | e > 8,6 мм: 20
Повторное кондиционирование в холодильном шкафе, мин, не менее	5
Высота падающего груза H, м	1,5
Масса падающего груза, кг	0,5 | (1) | 2 (нужное выделить)
Диаметр полусферы бойка, мм	25 | 90
Число нормативных ударов *n*	$d_n \le 40$: (1) | $40 < d_n \le 63$: 3 | $63 < d_n \le 90$: 4 | $90 < d_n \le 125$: 6 | $125 < d_n \le 180$: 8
Температура в помещении, °С	21
Влажность в помещении, %	70
Средства измерений и испытательное оборудование	Вертикальный копер SSMK №1,№2,№3, холодильный шкаф CV105-S, рулетка 0–5000×1, ШЦЦ-0–200×0,01, ШЦЦ-, МТ 0–25×0,001
Браковочный уровень TIR, %	≤ 10

Код пробы	*L*	*n*	Количество поврежденных образцов	Результат испытаний, TIR
32/11/14-1	200	1	0	< 10
—11— 2	—1—	—1—	— 1 —	Без разрушений и внешних трещин
—11— 3	—1—	—1—	— 1 —	
—11— 4	—1—	—1—	— 1 —	
—11— 5	—1—	—1—	— 1 —	
—11— 6	—1—	—1—	— 1 —	
—11— 7	—1—	—1—	— 1 —	
—11— 8	—1—	—1—	— 1 —	
—11— 9	—1—	—1—	— 1 —	
—11— 10	—1—	—1—	— 1 —	

Исполнитель Техник (Должность) (Подпись) Гасперов А.Б. (Ф.И.О.)

Заключение: Требования выполнены

Руководитель Лаборатории (Подпись) Гайдельчук В.Ч. (Ф.И.О.)

М.П.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ-526 ООО «ССМК-526»

Лаборатория ООО «ССМК-526»
198323, Санкт-Петербург, Волхонское ш.112,
литер «А»Телефакс: /812/ 702-13-14 E-mail:
ssmk526@mail.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 43 /1-14/13–2014

Лист 1 Листов 1 от 27.11. 2014

Наименование, тип и обозначение изделия	Труба PRO-AQUA PPRC 25×4,2 ГОСТ Р 52134 ТУ Партия № / / 20
Вид испытания	**Стойкость к внешнему удару падающим грузом**
Обозначение НД	ISO 3127
Марка сырья	S/4
Температура среды испытаний, °С	(20±2)
Количество испытанных образцов	10
Длина образца *L*, мм	> 200 (для труб)
Температура предварительного кондиционирования в холодильной камере, °С	(минус 20 ±1)

Время кондиционирования в воздушной среде, мин	e ≤ 8,6 мм	8,6 <e ≤ 14,1 мм	e > 14,1 мм
	(60)	120	240

Период времени, в течение которого проводились испытания, с	e ≤ 8,6 мм	e > 8,6 мм
	(10)	20

Повторное кондиционирование в холодильном шкафе, мин, не менее	5
Высота падающего груза H, м	1,5
Масса падающего груза, кг	0,5 / (1) / 2 (нужное выделить)

Диаметр полусферы бойка, мм	25			90	
Число нормативных ударов *n*	$d_n \le 40$	$40 < d_n \le 63$	$63 < d_n \le 90$	$90 < d_n \le 125$	$125 < d_n \le 180$
	(1)	3	4	6	8

Температура в помещении, °С	21
Влажность в помещении, %	73
Средства измерений и испытательное оборудование	Вертикальный копер SSMK №1,№2,№3, холодильный шкаф CV105-S, рулетка 0–5000×1, ШЦЦ-0–200×0,01, ШЦЦ-, МТ 0–25×0,001
Браковочный уровень TIR, %	≤ 10

Код пробы	*L*	*n*	Количество поврежденных образцов	Результат испытаний, TIR
33/11/14-1	201	1	0	< 10
—11— 2	—1—	—1—	—1—	
—11— 3	—1—	—1—	—1—	Без разрушений и внешних трещин
—11— 4	—1—	—1—	—1—	
—11— 5	—1—	—1—	—1—	
—11— 6	—1—	—1—	—1—	
—11— 7	—1—	—1—	—1—	
—11— 8	—1—	—1—	—1—	
—11— 9	—1—	—1—	—1—	
—11— 10	—1—	—1—	—1—	

Исполнитель Технолог (Должность) (Подпись) Бассеров А.Б. (Ф.И.О.)

Заключение: Требование выполнено

Руководитель Лаборатории (Подпись) Сандецкий В.Ч. (Ф.И.О)

М.п.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ-526
ООО «ССМК-526»

Лаборатория ООО «ССМК-526»
198323, Санкт-Петербург, Волхонское ш.112,
литер «А»Телефакс: /812/ 702-13-14 E-mail:
ssmk526@mail.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 44 /1-14/13–2014

Лист 1 Листов 1 от 27.11. 2014

Наименование, тип и обозначение изделия	Труба PRO-AQUA PPRC-GF 25×4,2 ГОСТ Р 52134 ТУ Партия № / / 20
Вид испытания	**Стойкость к внешнему удару падающим грузом**
Обозначение НД	ISO 3127
Марка сырья	С/Н
Температура среды испытаний, °С	(20±2)
Количество испытанных образцов	10
Длина образца *L*, мм	> 200 (для труб)
Температура предварительного кондиционирования в холодильной камере, °С	(0±1)

Время кондиционирования в воздушной среде, мин	e ≤ 8,6 мм	8,6 <e ≤ 14,1 мм	e > 14,1 мм
	(60)	120	240

Период времени, в течение которого проводились испытания, с	e ≤ 8,6 мм	e > 8,6 мм
	(10)	20

Повторное кондиционирование в холодильном шкафе, мин, не менее	5
Высота падающего груза H, м	1,5

Масса падающего груза, кг	0,5	(1)	2 (нужное выделить)

Диаметр полусферы бойка, мм	25			90	
Число нормативных ударов *n*	$d_n \le 40$	$40 < d_n \le 63$	$63 < d_n \le 90$	$90 < d_n \le 125$	$125 < d_n \le 180$
	(1)	3	4	6	8

Температура в помещении, °С	21
Влажность в помещении, %	70
Средства измерений и испытательное оборудование	Вертикальный копер SSMK №1,№2,№3, холодильный шкаф CV105-S, рулетка 0–5000×1, ШЦЦ-0–200×0,01, ШЦЦ-, МТ 0–25×0,001
Браковочный уровень TIR, %	≤ 10

Код пробы	*L*	*n*	Количество поврежденных образцов	Результат испытаний, TIR
34/11/14-1	202	1	0	< 10
— 11 — 2	— 1 —	— 1 —	— 1 —	
— 11 — 3	— 1 —	— 1 —	— 1 —	Без разрушений и внешних трещин
— 11 — 4	— 1 —	— 1 —	— 1 —	
— 11 — 5	— 1 —	— 1 —	— 1 —	
— 11 — 6	— 1 —	— 1 —	— 1 —	
— 11 — 7	— 1 —	— 1 —	— 1 —	
— 11 — 8	— 1 —	— 1 —	— 1 —	
— 11 — 9	— 1 —	— 1 —	— 1 —	
— 11 — 10	— 1 —	— 1 —	— 1 —	

Исполнитель Технолог (Должность) (Подпись) Фисеров В.Б. (Ф.И.О.)

Заключение: Требования выполнены

Руководитель Лаборатории (Подпись) Самодуров Н.Н. (Ф.И.О.)

М.п.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ-526 ООО «ССМК-526»

Лаборатория ООО «ССМК-526»
198323, Санкт-Петербург, Волхонское ш.112, литер «А»Телефакс: /812/ 702-13-14 E-mail: ssmk526@mail.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 45 /1-14/13–2014

Лист 1 Листов 1 от 27.11. 2014

Наименование, тип и обозначение изделия	Труба PRO-AQUA PPRC 25×4,2 ГОСТ Р 52134 ТУ Партия № / / 20			
Вид испытания	**Стойкость к внешнему удару падающим грузом**			
Обозначение НД	ISO 3127			
Марка сырья	Е/Н			
Температура среды испытаний, °С	(20±2)			
Количество испытанных образцов	10			
Длина образца *L*, мм	> 200 (для труб)			
Температура предварительного кондиционирования в холодильной камере, °С	(минус 20 ±1)			
Время кондиционирования в воздушной среде, мин	e ≤ 8,6 мм	8,6 <e ≤ 14,1 мм	e > 14,1 мм	
	(60)	120	240	
Период времени, в течение которого проводились испытания, с	e ≤ 8,6 мм	e > 8,6 мм		
	(10)	20		
Повторное кондиционирование в холодильном шкафе, мин, не менее	5			
Высота падающего груза H, м	1,5			
Масса падающего груза, кг	0,5	(1)	2 (нужное выделить)	
Диаметр полусферы бойка, мм	25		90	
Число нормативных ударов *n*	$d_n \le 40$	$40 < d_n \le 63$	$63 < d_n \le 90$	$90 < d_n \le 125$	$125 < d_n \le 180$
	(1)	3	4	6	8
Температура в помещении, °С	21				
Влажность в помещении, %	73				
Средства измерений и испытательное оборудование	Вертикальный копер SSMK №1,№2,№3, холодильный шкаф CV105-S, рулетка 0–5000×1, ШЦЦ-0–200×0,01, ШЦЦ-, МТ 0–25×0,001				
Браковочный уровень TIR, %	≤ 10				

Код пробы	*L*	*n*	Количество поврежденных образцов	Результат испытаний, TIR
35/11/14-1	200	1	0	< 10
— 11 — 2	— 1 —	— 1 —	— 1 —	
— 11 — 3	— 1 —	— 1 —	— 1 —	Без разрушений и внешних трещин
— 11 — 4	— 1 —	— 1 —	— 1 —	
— 11 — 5	— 1 —	— 1 —	— 1 —	
— 11 — 6	— 1 —	— 1 —	— 1 —	
— 11 — 7	— 1 —	— 1 —	— 1 —	
— 11 — 8	— 1 —	— 1 —	— 1 —	
— 11 — 9	— 1 —	— 1 —	— 1 —	
— 11 — 10	— 1 —	— 1 —	— 1 —	

Исполнитель Технолог Бакеров АВ.
Должность Подпись Ф.И.О.

Заключение: Требования выполнены

Руководитель Лаборатории Сайдемур АЧ
Подпись Ф.И.О

М.п.

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная строительно-монтажная компания-526" Санкт-Петербург

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ
КОМПАНИЯ-526
ООО «ССМК-526»

Лаборатория ООО «ССМК-526»
198323, Санкт-Петербург, Волхонское ш.112,
литер «А»Телефакс: /812/ 702-13-14 E-mail:
ssmk526@mail.ru

А К Т № 71 **от** 26.11.2014 **Лист** 1 **Листов** 3
отбора проб (образцов)

Наименование и адрес изготовителя (заявителя) ООО "Кросс" г. Санкт-Петербург
Место и дата отбора проб г Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, 112

№ п/п	Наименование продукции, номер контракта (договора), накладной, сертификата, паспорта	Результат внешнего осмотра (маркировка производителя)	Ед. Изм.	Размер партии	Проба (образец) отобран в соответствии с НД	Количество проб (образцов), коды проб			Цель отбора (в рамках производств. контроля, по НД, другое)	Обращение с образцами после испытания
						общая проба / для испытаний	контрольные	коды проб		
1	Труба полипропиленовая напорная PPRC ф. ССО Кросс d 25 х 4,2 PN20 SDR6	Кросс" для систем ГВС и ХВС PPR SDR6 (2,0) 25*4,2 PN20 ГОСТ Р 52134-2003 18/11/14 15:13:23 Качество продукции "застраховано в ОСАО РЕСО-ГАРАНТИЯ" по "Договору № 803558834 от 19.05.2014"	п.м.	3	ГОСТ Р 52134	16/12	4	7/11/14 – 22/11/14	Входной контроль	Возврат заказчику
2	Муфта полипропиленовая напорная PPRC ф. Кросс 25 х 3/4 ВН	PP-R 25х3/4 S2.5 (R) - товарный знак	шт	100	ГОСТ Р 52134	п. 1	–	–	Входной контроль	Возврат заказчику
3	Тройник полипропиленовый напорный PPRC ф. Кросс 20 х 20	$d_н$ 20, PP-R, S2.5 (R) - товарный знак	шт	100	ГОСТ Р 52134	п. 1	–	–	Входной контроль	Возврат заказчику

Подписи осуществляющих отбор или присутствующих при отборе:

Наименование организации	Подпись	Должность, Ф. И. О.
ООО "Кросс"		Карасев Р.А
ООО "ССМК-526"		Нач. ОТК Сайдешук Д.Ч
ООО "ССМК-526"		Технолог Дроздов А.Б.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ-526
ООО «ССМК-526»

Лаборатория ООО «ССМК-526»
198323, Санкт-Петербург, Волхонское ш.112,
литер «А»Телефакс: /812/ 702-13-14 E-mail:
ssmk526@mail.ru

А К Т № 71 **от** 26.11.2014 **Лист** 2 **Листов** 3
отбора проб (образцов)

Наименование и адрес изготовителя (заявителя) ООО "Кросс" г. Санкт-Петербург
Место и дата отбора проб г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, 112

№ п/п	Наименование продукции, номер контракта (договора), накладной, сертификата, паспорта	Результат внешнего осмотра (маркировка производителя)	Ед. Изм.	Размер партии	Проба (образец) отобран в соответствии с НД	Количество проб (образцов), коды проб			Цель отбора (в рамках производств. контроля, по НД, другое)	Обращение с образцами после испытания
						общая проба / для испытаний	конт-роль-ные	коды проб		
4	Труба полипропиленовая напорная PPRC-FG ф. ООО "Кросс" d_n 25×4,2 PN20 SDR6	КРОСС "PPR-FG-PPR SDR6 (S2.5) 25×4,2 ДЛЯ СИСТЕМ ГВС PN25 ГОСТР 52134-2003/02.06.2014 19:55 "КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ ЗАСТРАХОВАНО В ОСАО "РЕСО-ГАРАНТИЯ" ПО ДОГОВОРУ №203358834 ОТ 19.05.2014"	п.м	3	ГОСТ Р 52134	п. 1	–	–	Входной контроль	Возврат заказчику
5	Труба полипропиленовая напорная PPRC ф. PRO-AQUA d_n 25×4,2	PRO AQUA PP-R 100 25×4.2 SDR6 PN20 HOT WATER DIN 8077/8078 19.11.14, 09:57:52 N3 162165 4607174 971532	п.м	3	ГОСТ Р 52134	16/12	4	22/11/14 – 27/11/14	Входной контроль	Возврат заказчику

Подписи осуществляющих отбор или присутствующих при отборе:

Наименование организации	Подпись	Должность, Ф. И. О.
ООО "Кросс"		Директор РД
ССО "ССМК-526"		Нач. ОТК Сайдачук АИ
ССО "ССМК-526"		Технолог Лабораторий ЛВ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ
КОМПАНИЯ-526
ООО «ССМК-526»

Лаборатория ООО «ССМК-526»
198323, Санкт-Петербург, Волхонское ш.112,
литер «А»Телефакс: /812/ 702-13-14 E-mail:
ssmk526@mail.ru

АКТ № 71 от 26.11.2014 Лист 3 Листов 3
отбора проб (образцов)

Наименование и адрес изготовителя (заявителя) ООО "Кросс" г. Санкт-Петербург
Место и дата отбора проб г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, 112

№ п/п	Наименование продукции, номер контракта (договора), накладной, сертификата, паспорта	Результат внешнего осмотра (маркировка производителя)	Ед. Изм.	Размер партии	Проба (образец) отобран в соответствии с НД	Количество проб (образцов), коды проб			Цель отбора (в рамках производств. контроля, по НД, другое)	Обращение с образцами после испытания
						общая проба / для испытаний	контрольные	коды проб		
6	Муфта полипропиленовая	PP-R 32 Ф25 PN25	шт	100	ГОСТ Р 52134	см. п. 5	—	—	Входной	Возврат
	Новая напорная PPRC	TYPE-3 Proaqua							контроль	заказчику
	Ф. PRO-AQUA 25×3/4 Вн	3/4"								
7	Тройник полипропиленовый	PP-RC TYPE 3 Ф20	шт	100	ГОСТ Р 52134	см. п. 5	—	—	Входной	Возврат
	новая напорная PPRC	↑ 10/12							контроль	заказчику
	Ф. PRO-AQUA $d_н$ 20×20									
8	Труба полипропиленовая	PRO AQUA RUBIS	м.м	3	ГОСТ Р 52134	см. п. 5	—	—	Входной	Возврат
	напорная Т. PPRC - GF	PP-R100/PP-R100-GF/							контроль	заказчику
	Ф. PRO-AQUA $d_н$ 25×4,2	PP-R100 25×4,2 SDR6								
		24.07.14 00:11 N13								
		177137/09-07-2014								
		4607174 929912								

Подписи осуществляющих отбор или присутствующих при отборе:

Наименование организации	Подпись	Должность, Ф. И. О.
ООО "Кросс"		Карпов О.В.
ООО "ССМК-526"		Нач. ОТК Зайдельгуз В.Н.
ООО "ССМК-526"		Технолог Васюров А.В.

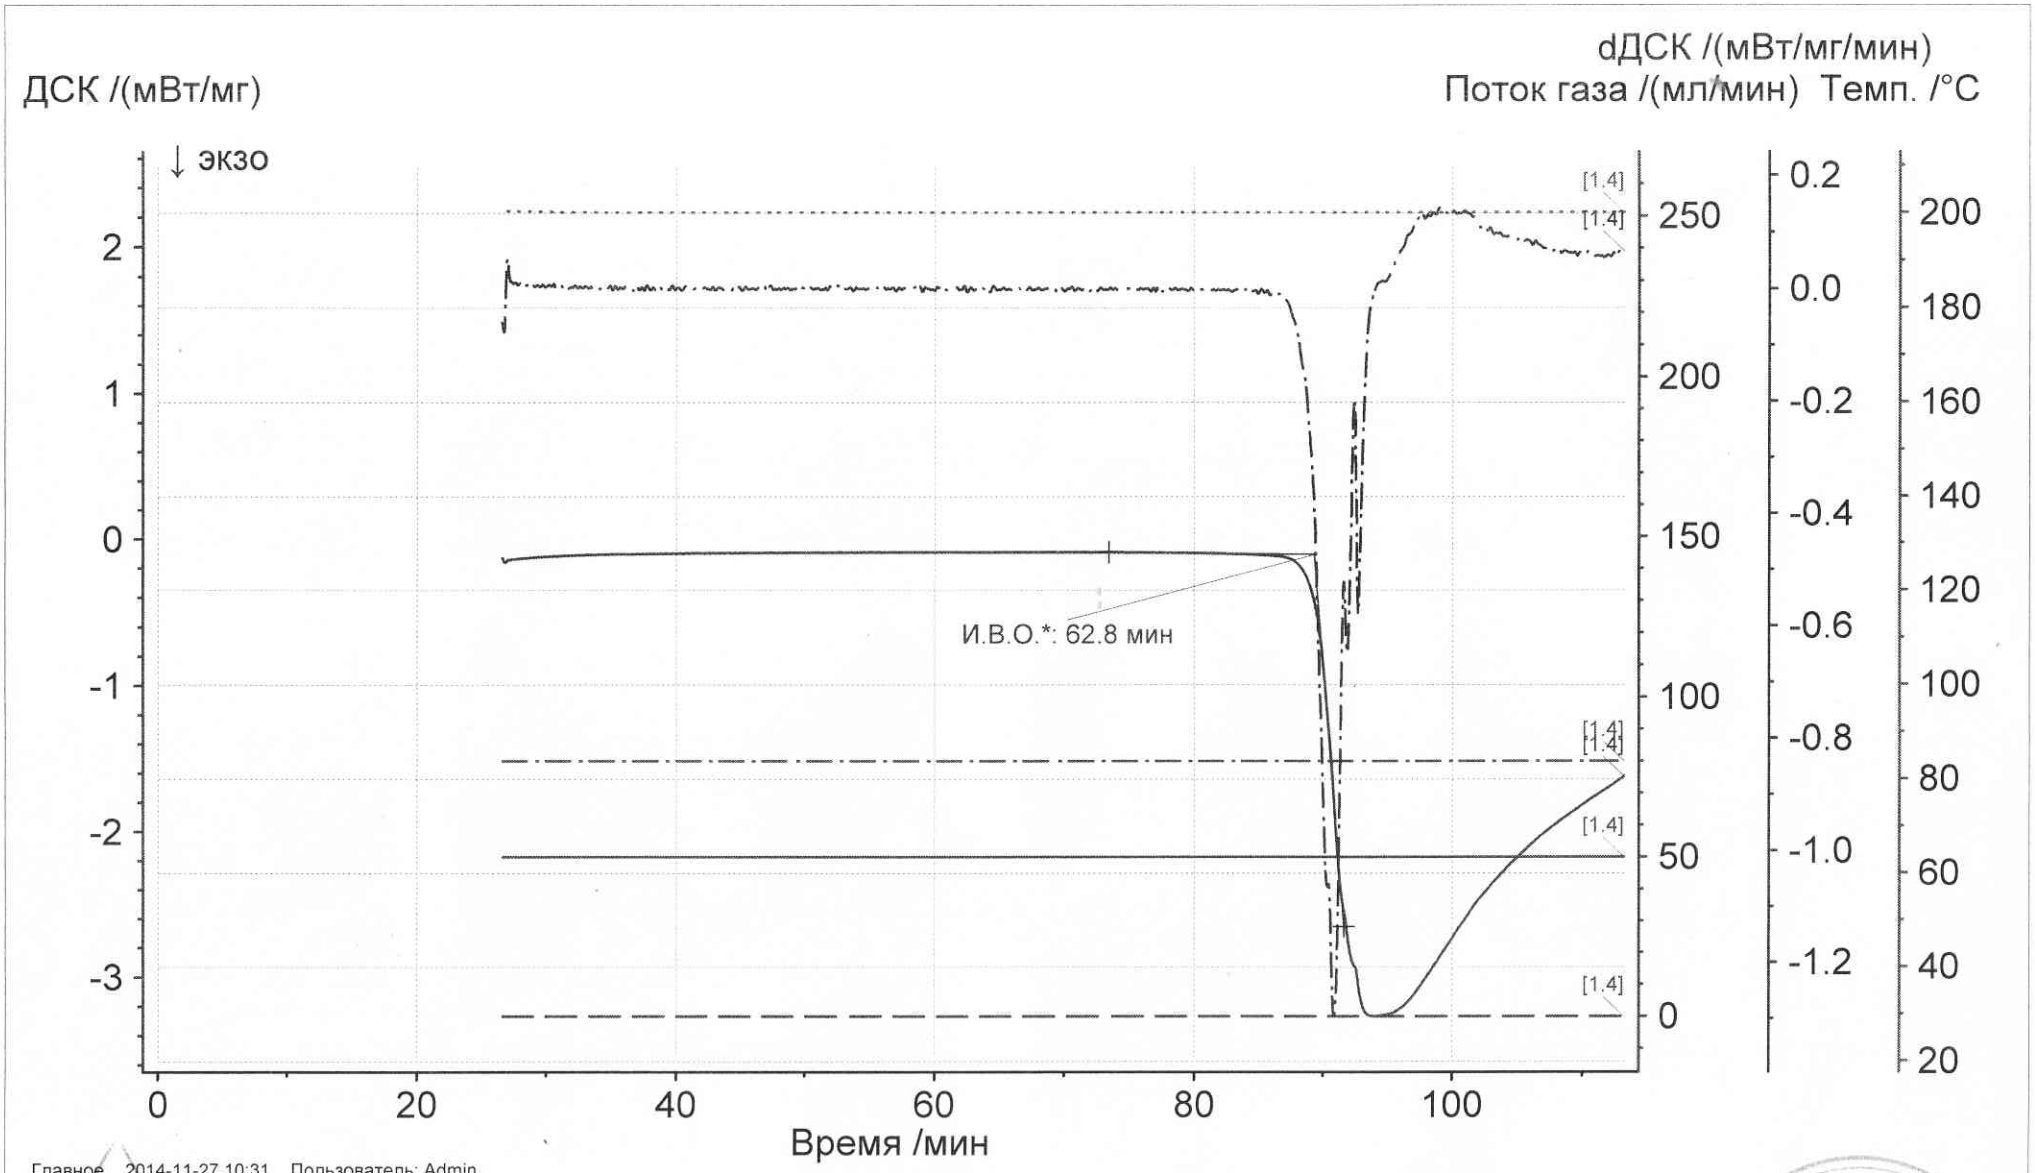

Главное 2014-11-27 10:31 Пользователь: Admin

Прибор :	NETZSCH DSC 214 Polyma DSC21400A-0052-L	**Файл :**	C:\NETZSCH\Proteus70\data\94-1-14-17.ngb-sdg	**Примечание :**	Акт отбора проб № 71. Проба № 22/11/14.		
Проект :	Определение ОИТ	**Образец :**	Kross тройник 20 x 20, 3.5 мг	**Диапазон :**	200°C/03:00/200°C	**Атмосфера :**	O2, 50.0мл/мин / N2, 80.0мл/мин
Код образца :	94\1-14\17-2014	**Эталон :**		**Прободерж./ТП :**	DSC 214 Corona sensor / E	**Корр./Диап. измер. :**	000/5000 мкВ
Дата/время :	27.11.2014 8:34:21	**Материал :**	PPR	**Режим/тип измер. :**	ДСК / Образец		
Лаборатория :	ССМК-526	**Корр./темп.калибр :**	/ применен	**Сегменты :**	4/4		
Оператор :	Гайдейчук А.И.	**Файл чувств. :**	применен	**Тигель :**	Pan Al, open		

Создано программным обеспечением NETZSCH Proteus

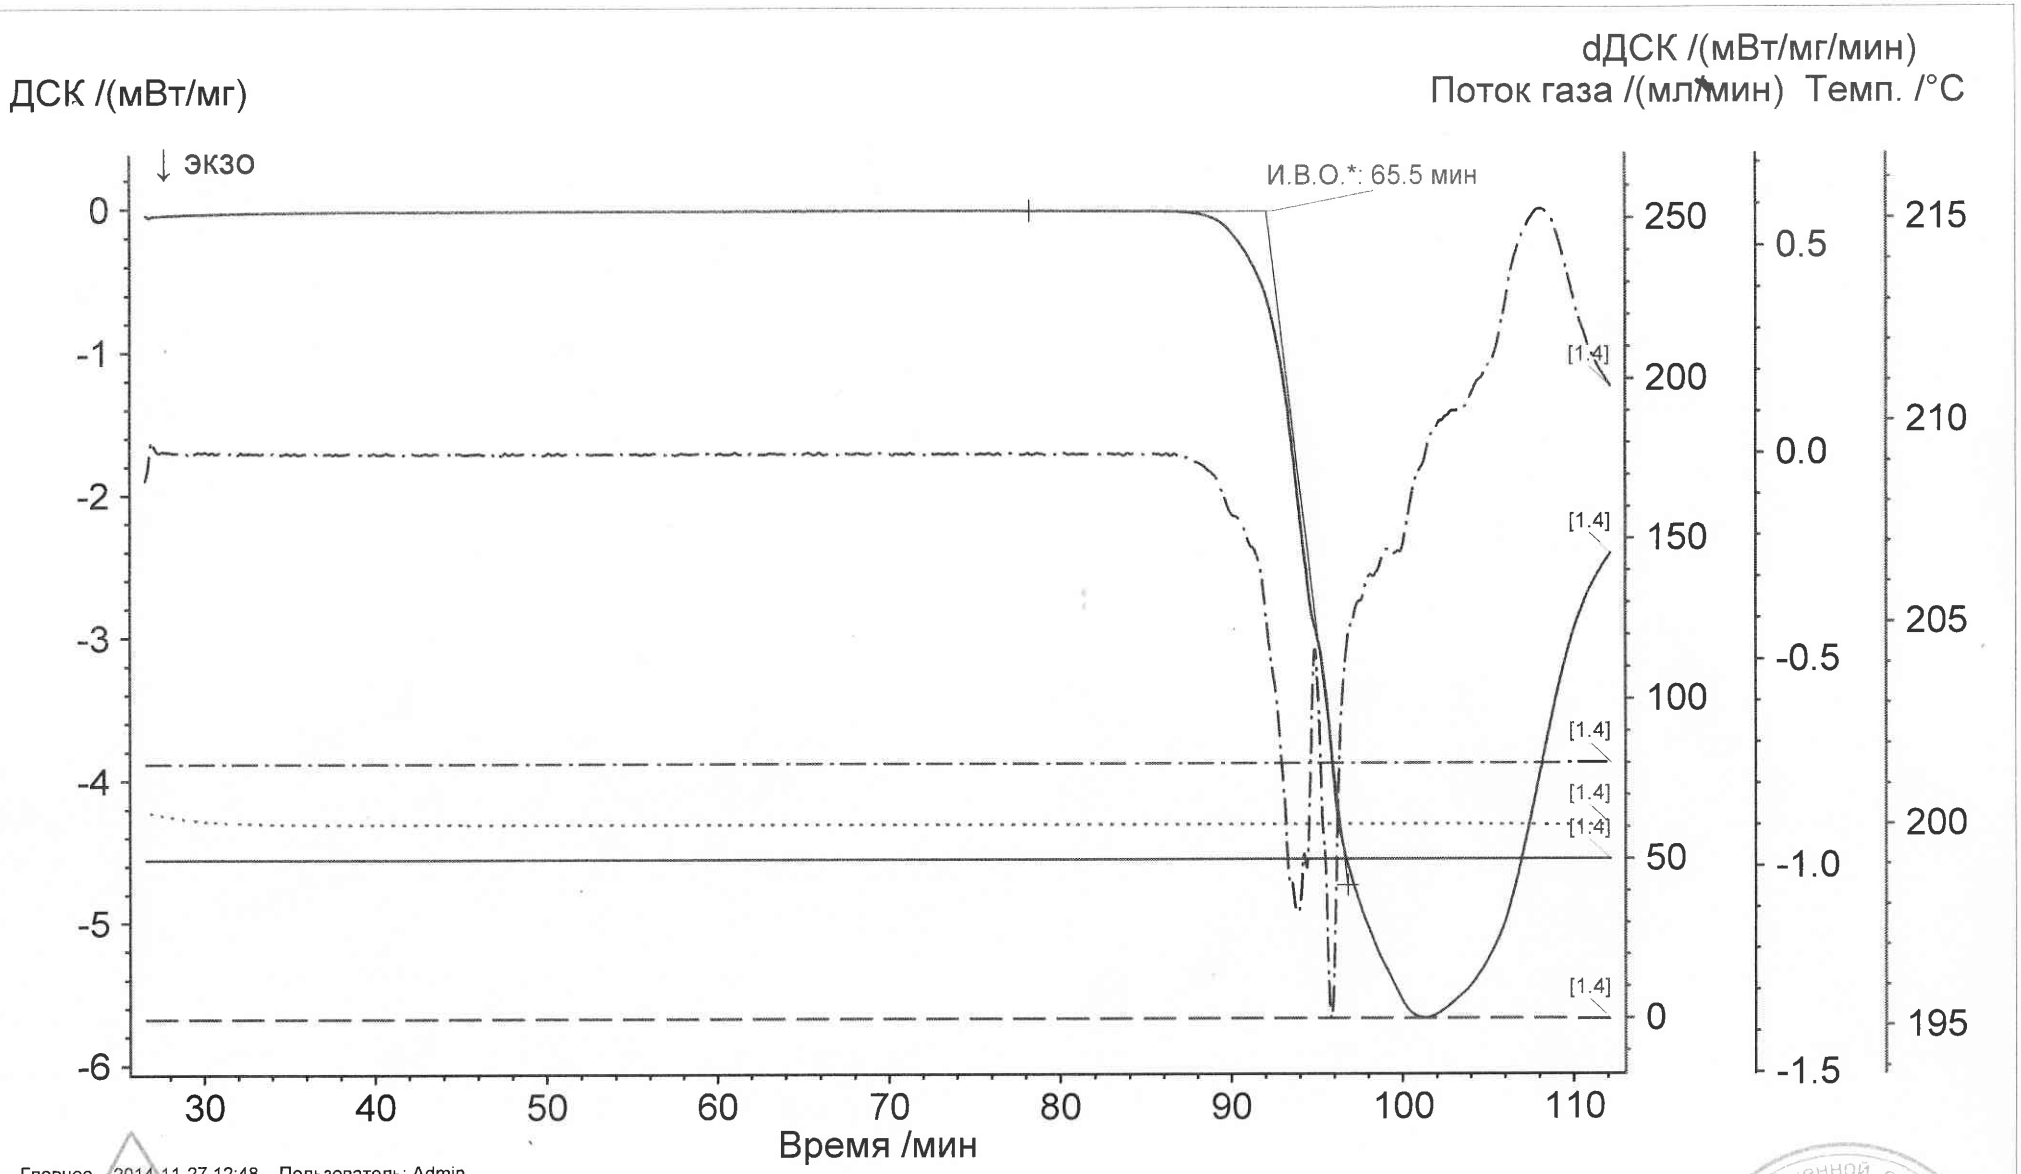

Главное 2014-11-27 12:48 Пользователь: Admin

Прибор :	NETZSCH DSC 214 Polyma DSC21400A-0052-L	**Файл :**	C:\NETZSCH\Proteus70\data\95-1-14-17.ngb-sdg	**Примечание :**	Акт отбора проб № 71. Проба № 37/11/14.		
Проект :	Определение ОИТ	**Образец :**	Pro-aqua тройник 20 x 20, 3.5 мг	**Диапазон :**	200°C/03:00/200°C	**Атмосфера :**	O2, 50.0мл/мин / N2, 80.0мл/мин
Код образца :	95\1-14\17-2014	**Эталон :**		**Прободерж./ТП :**	DSC 214 Corona sensor / E	**Корр./Диап. измер. :**	000/5000 мкВ
Дата/время :	27.11.2014 10:54:26	**Материал :**	PPR	**Режим/тип измер. :**	ДСК / Образец		
Лаборатория :	ССМК-526	**Корр./темп.калибр :**	/ применен	**Сегменты :**	4/4		
Оператор :	Гайдейчук А.И.	**Файл чувств. :**	применен	**Тигель :**	Pan Al, open		

Создано программным обеспечением NETZSCH Proteus

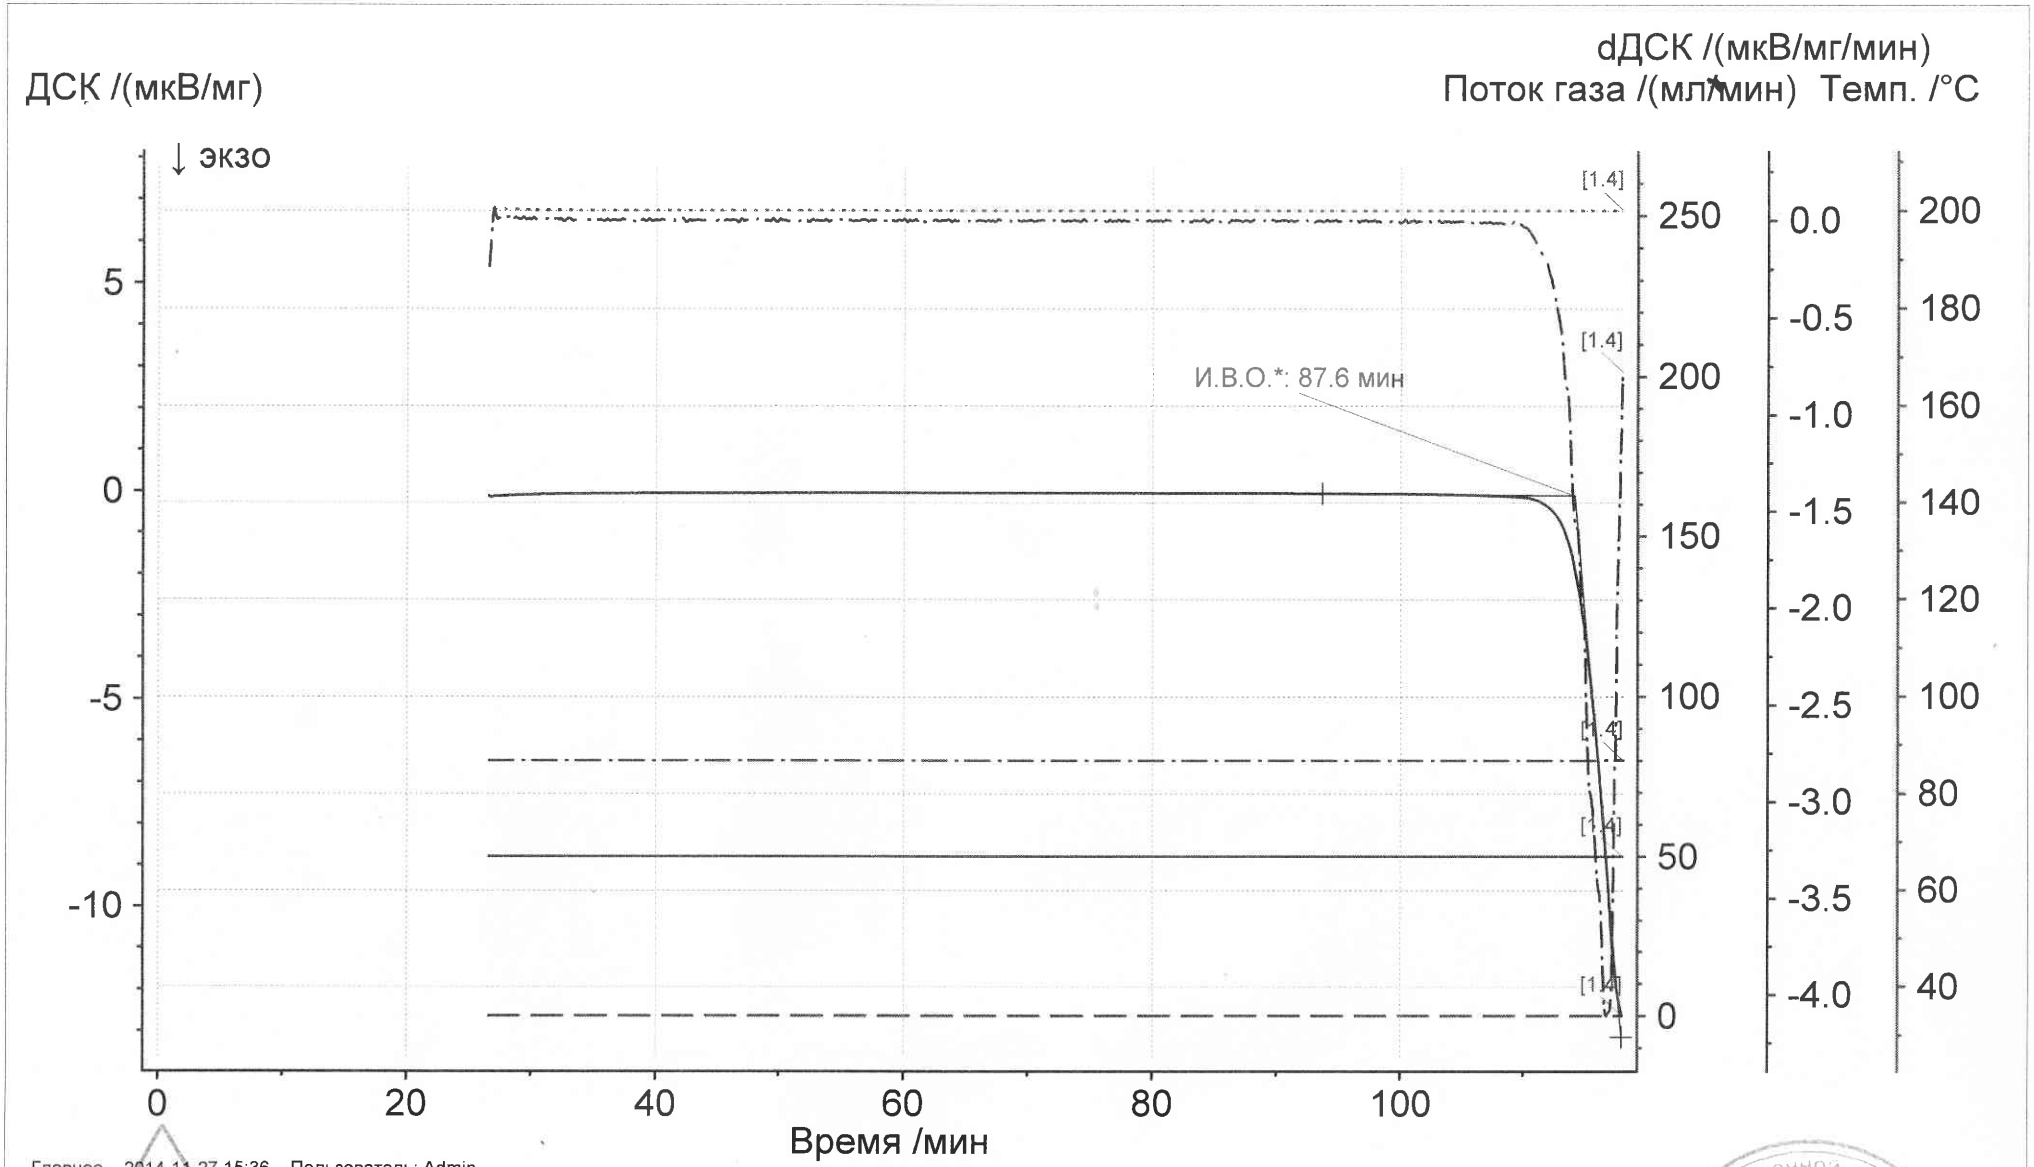

Главное 2014-11-27 15:36 Пользователь: Admin

Прибор :	NETZSCH DSC 214 Polyma DSC21400A-0052-L	**Файл :**	C:\NETZSCH\Proteus70\data\96-1-14-17.ngb-sdg	**Примечание :**	Акт отбора проб № 71. Проба № 36/11/14.		
Проект :	Определение ОИТ	**Образец :**	Труба pro-aqua 25 x 4.2, 6.6 мг	**Диапазон :**	200°C/03:00/200°C	**Атмосфера :**	O2, 50.0мл/мин / N2, 80.0мл/мин
Код образца :	96\1-14\17-2014	**Эталон :**		**Прободерж./ТП :**	DSC 214 Corona sensor / E	**Корр./Диап. измер.**	000/5000 мкВ
Дата/время :	27.11.2014 13:15:37	**Материал :**	PPR	**Режим/тип измер. :**	ДСК / Образец		
Лаборатория :	ССМК-526	**Корр./темп.калибр :**	/ TCALZERO.TMX	**Сегменты :**	4/4		
Оператор :	Гайдейчук А.И.	**Файл чувств. :**	SENSZERO.EXX	**Тигель :**	Pan Al, open		

Создано программным обеспечением NETZSCH Proteus